


## 1. ポール基礎埋込み式の場合

## 2. ベースプレート式の場合

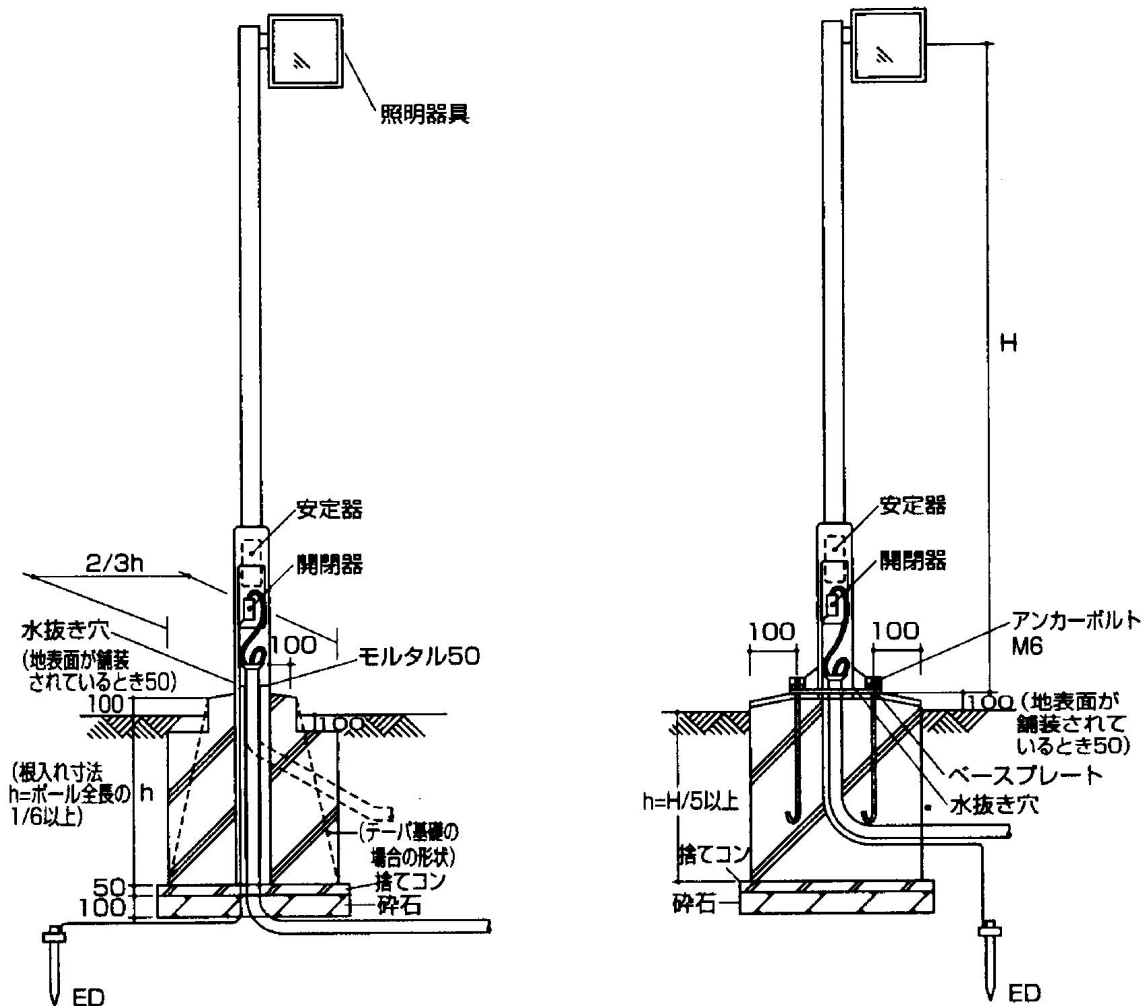

配管は地中埋設管を使用する。(CD管不可)

**留意事項**

- ・電線種別は、CV または CVT とする。
- ・電源配線は開閉器等を介して電源を接続し、送り配線接続が原則。
- ・電線管の本数が多い場合、必要に応じて側近にハンドホールを設ける。
- ・開閉器回りは結露対策処理を行う。
- ・基礎は、ポールの防食のため地表面が舗装されている場合は 50mm 立ち上げ、それ以外の場合は 100mm とする。
- ・アンカーボルトの寸法は、メーカーの保証値を確認すること。